

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	1
2. Telefonliste.....	2
2.1. Vandværket.....	2
2.2. Følsomme forbrugere og nødforsyning.....	2
2.3. Virksomheder/Firmaer	3
2.4. Beredskab	4
3. Overigt over alarmeringsplan	5
3.1. Oversigt i skemaform	6
4. Handlungsplaner jf. alarmeringsplan	7
4.1. Handlungsplan for almindelige driftsforstyrrelser	7
4.2. Handlungsplan for større driftsforstyrrelser.....	8-11
4.3. Handlungsplan for truet forsyningssituation	12-14
4.4. Handlungsplan i krisesituation	15
5. Skema til afrapportering af handlingsforløb	16
6. Kogepåbud/kogeanbefaling	17
6.1. Kogevvejledning.....	18
7. Vandværket	
7.1. Beskrivelse af vandværket med tegninger	
7.1.1. Selve vandværket.....	19
7.1.2. Ledninger	20
7.1.3. Boringer.....	26-27
7.1.4. Forsyningsområde.....	28
7.1.5. Placering af nødforsyning til andet værk.....	29

Kapitel 1 Indledning:

Beredskabsplan

Der skal være en beredskabsplan for det enkelte vandværk i henhold til Beredskabsloven LBK nr. 137 af 01. 03. 2004. Planen har blandt andet til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende vand.

Denne beredskabsplan er udarbejdet i samarbejde med Vandrådet i Stevns kommune, som har udarbejdet den overordnede del og vandværket tilføjet deres egen del.

Planen hænger sammen med den kommunale beredskabsplan.

Det er vigtigt at planen løbende holdes opdateret. Dette gælder især vandværkets egen telefonliste (den offentlige telefonliste opdateres og mailes fra den kommunale myndighed til hvert vandværk). Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt, og ved ændringer sendes til relevante brugere (f.eks. bestyrelse og kommunal myndighed).

Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent vand.

I krisesituationer kontaktes den kommunal myndighed/beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb. Der skal sammensættes en koordinationsgruppe, hvor der altid som minimum skal være en fra vandværket og en fra kommunen.

Embedslægen er rådgivende overfor kommunen (derfor er det også kommunen der indkalder denne) og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. Så husk derfor at den person, der er udpeget til at udtale sig til pressen, ikke skal udtale sig om sundhedsrisiko, men henvise til embedslægen!

Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg de retningslinier der er lavet i planen. Det er vigtigt at bruge sund fornuft i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver er vigtig i alle beredskabssituationer.

I enhver beredskabssituation noteres hele forløbet på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse af stedbetejgnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning for politi eller anden myndighed samt evt. forsikringssag. Forsikringselskabet underrettes i alle beredskabssituationer.

Kapitel 2 - Telefonliste:**2.1): Vandværket**

Vandværkspasser, Susanne Petersen	21647674
Administrator/Kasserer, Susanne Petersen	21431307
Formand Frede Zeiler	40266448
Flemming Nielsen	50569181
Torben Bahn Petersen	40356312
Henning Berner	20428569

Udleverede nøgler til vandværket:

Vandværkspasser – Frede Zeiler – Henning Berner – VVS - mester – Elektriker - Danwatec

2.2): Følsomme forbrugere

Restaurant Kystvejens Bistro	56577151
Nødforsyning til Strøby Egede, Carsten Winblad, Vandværkspasser, se også side 30	23390108
Landbrug	
Virksomheder:	

2.3): Virksomheder/Firmaer


Miljølaboratorium	Eurofins 70224266 / 41269590
Falck	70102030 / 112
SEAS-NVE	Strømafryder 70292929
VVS-mester:	Palle Skovslund 20163863
Elektriker:	Henrik Frost 56 28 6200
Lækagesøgningsudstyr (døgtjeneste)	Ankers lækagesøgning 70253171
Gravefirma:	Jens D. Jensen 21675634
Slamsuger	Jens D. Jensen 21675634
Tankvogne m.v.	Hos beredskabet

Vore håndværkere, se i øvrigt ovenfor

Exergi, Peter Poulsen(teknisk overvågning)	99351610
Danwatec, Karsten Jensen (rør og vandværksviden)	20627350
Silhorko (Filtre)	48201000
Flygt (pumper)	43200900
Rambøll (administrationsystemer og hjemmeside)	51611000
Jan Nielsen og Lisbeth Korsgaard	51615912
Tethys (ledelsessystem) support	33609027
Kamstrup (vandmålere)	89931000
Stenhøj (kompressor)	76821222

2.4): Beredskab

Funktion	Mailadresse	Telefon	
Alarmcentral		112/114	
Roskilde Politi	mvsj@politi.dk	46 35 14 48	
Brand og Redning Stevns	brand.redning@koege.dk	56676710	
Vagtcentral	Brand og redning	33431000	
Stevns kommune	Ma-on 10- 15/to 10-17.30/fr 10 – 12.30	56575757 – 8.30 – 12.30	
Miljøvagt	Uden for kontortid	Dansk Miljørådgivning A/S, tlf.: 50 70 06 55	
Styrelse for Patientsikkerhed	stps@stsp.dk vagt	72207910 70220268	
Stevnsbladet	annoncer@stevnsbladet.dk	56503511	
Dagbladet	Stevns.red@sn-medier.dk	56502600	
Tv 2 Øst	redaktion@tv2aest.dk	55365656	
DR regionalen	sjaelland@dr.dk	55753400	
Falck	kontakt@falck.dk	70102030	
Miljølaboratorium Højvang	hmlab@hmlab.dk	58242458	
Eurofins	rentvand@eurofins.dk	70224256	
SEAS-NVE vagt	kundecenter@seas-nve.dk	70292929	døgnvagt
HNG Naturgas		72102030	døgnvagt

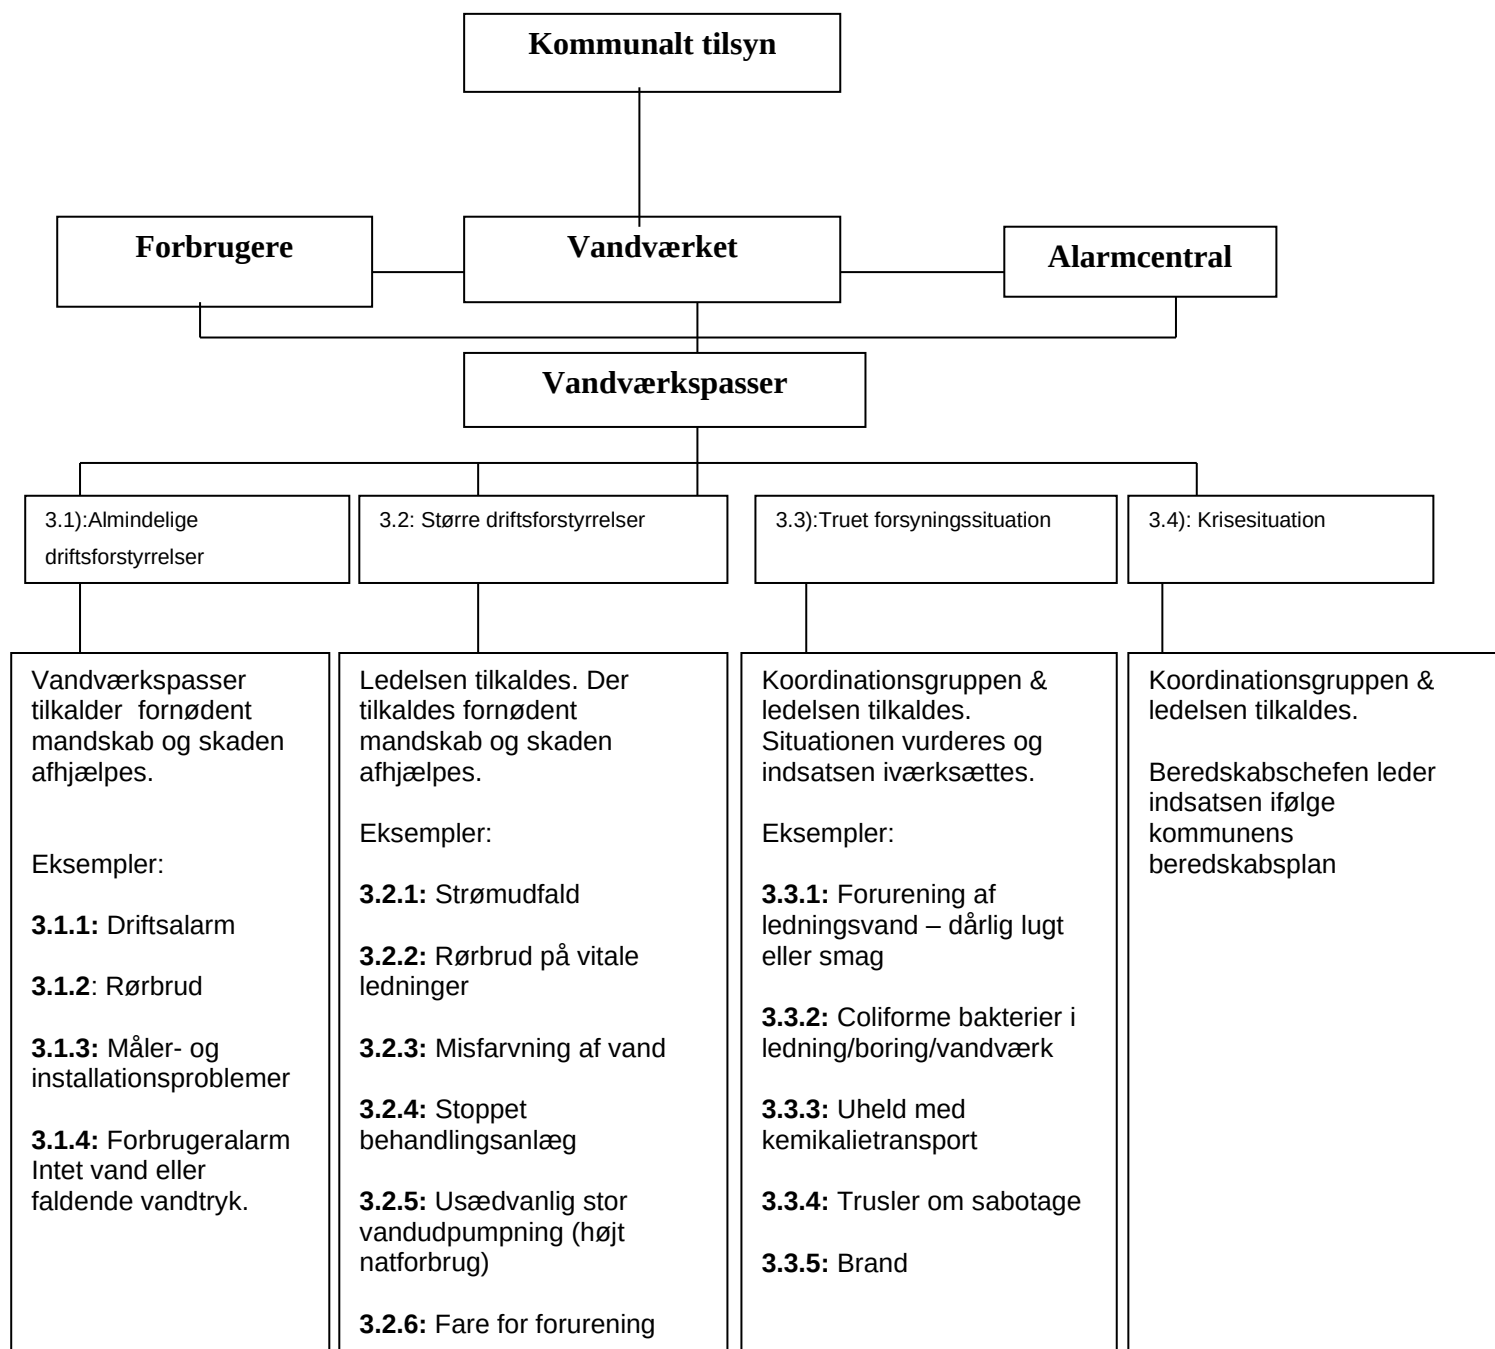Kapitel 3 - Alarmeringsplaner:**3.1): Alarmeringsplan**

Ledelsen : Vandværkspasser – formand – administrator

Koordinationsgruppe: kommunen og beredskabet

Kapitel 4 - Handlingsplaner:**4.1): Almindelige driftsforstyrrelser****3.1.1 til 3.1.4: Handlingsplan ved driftsalarm, rørbrud, måler-og installationsproblemer, samt forbrugeralarm:**

Alarm modtages - registreres	Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang.	Ansvarlig
Lækagesøgning	Lækagen lokaliseres.	Vandværkspasser
Tilkald assistance	Kontakt til VVS-firma. 20163863	Vandværkspasser
Sikr området	Sørg for at ingen kan komme til skade (Asfalt kan være undermineret)	Vandværkspasser
Minimer skaden	Luk skydeventiler før og efter bruddet. Hvis det er muligt, så giv følsomme forbrugere mulighed for at tappe vand inden lukningen.	Vandværkspasser
Vurdering af forsyningssituationen	Hvilke løsningsmuligheder – hvor lang tid varer udbedringen? – forsyning af berørte!	Vandværkspasser
Indledende arbejder	Evt. midlertidig ledningsforbindelse uden om lækage.	Vandværkspasser

4.2): Større driftsforstyrrelser**3.2.1): Handlingsplan ved længerevarende strømudfald**

Alarm modtages - registreres	Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom.	Ansvarlig
Tilkald assistance	Kontakt SEAS/NVE EI-installatør kontaktes	Vandværkspasser/administrator
Handling vurderes	Evt. egen nødgenerator igangsættes Evt. vand fra naboværk Lån af generator (fra beredskab eller anden)	Vandværkspasser/administrator
Information	Ved svigtende eller lav vandforsyning informeres forbrugerne om leveringsvilkår Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev Pressen	Vandværkspasser/administrator Bestyrelse
Opfølgning	Hvis ledningsnettet er nået at blive tømt, skal man være opmærksom på opstart af udpumpning ikke er for voldsom (kan ødelægge svage dele på nettet)	Vandværkspasser/administrator
Evaluerings	Hvis værket er følsomt overfor strømudfald, bør det vurderes hvordan man sikrer sig mod dette.	Vandværkspasser/administrator Bestyrelse
Opsamling og evaluering	Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse – stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres?	Vandværkspasser/administrator / Bestyrelsen

4.2): Større driftsforstyrrelser**3.2.2 + 5): Handlingsplan ved brud på ledningsnet.**

Alarm indgået	Tidspunkt for uregelmæssighed. Hvem har anmeldt indbruddet. Navn og adresse	Ansvarlig
Varsling	Der indkaldes underentreprenører jf alarmeringsplan.	Vandværkspasser
Lokalisering, besigtigelse og afspærring	Lækagen lokaliseres og omfanget vurderes, evt. midlertidig afspærring etableres.	
Konsekvensanalyse	Vurdering af konsekvenser ved afspærring. Omfang af information besluttet. Husk særlige forbrugere.	
Gravearbejde	Afspærringer opsættes og gravearbejde påbegyndes. Entreprenøren har ansvaret for gennemførelsen efter gældende regler.	Vandværkspasser
Rørreparation	Rørsmed sættes i gang med det specificerede arbejde. Der afsluttes med en rapport.	Koordinationsgruppen ¹

¹ Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb!

4.2): Større handlingsplaner**3.2.3): Handlingsplan ved misfarvning af vand.**

Alarm indgået	Tidspunkt for uregelmæssighed. Hvem har anmeldt indbruddet. Navn og adresse, symptomer, og evt. lugt/smag/farve.	Ansvarlig
Varsling	Der indkaldes prøveudtag fra prøveudtagningsfirma. Derefter underentreprenører jf alarmereingsplan.	Vandværkspasser
Lokalisering, besigtigelse og afspærring	Lækagen lokaliseres, og omfanget vurderes, evt. midlertidig afspærring etableres.	
Konsekvensanalyse	Vurdering af konsekvenser ved afspærring. Omfang af information besluttet. Husk særlige forbrugere.	
Garavearbejde	Afspærringer opsættes og gravearbejde påbegyndes. Entreprenøren har ansvaret for gennemførelsen efter gældende regler.	Vandværkspasser
Rørreparation	Rørsmed sættes i gang med det specificerede arbejde. Der afsluttes med en rapport.	Koordinations-gruppen ²

² Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb!

Alarm modtages - registreres	Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang.	Ansvarlig
Minimer skaden	Sluk for pumpen til boringen Besigtig boringen	Vandværkspasser
Tilkald assistance	Ved mistanke om akut forurening: Kald 112 – oplys skadested og tlf.nr. Forureningen anmeldes til den kommunale myndighed, beredskabschefen og vandværksformanden.	
Stop udpumpningen	Afbryd om muligt forbindelsen mellem råvandsbassiner Filterpumpen stoppes Stop udpumpning af forurennet vand.	
Sikr området	Afspær området til beredskabet når frem. Sørg for information til naboer om risici.	Vandværkspasser
Vurdering af forsyningssituationen	Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?)	Koordinationsgruppen3
Øjeblikkelig oprydning	Beredskabet tager over	Koordinationsgruppen1
Information	Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen	Koordinationsgruppen1
Endelig oprensning og klargøring	Efter førsteindsatsen overdrages det videre arbejde til kvalificeret virksomhed.	Koordinationsgruppen1

Opsamling	Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse – stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.	Koordinationsgruppen ¹
Ændret praksis	Nye erfaringer medfører ændringer – hvilke?	Bestyrelsen/ Vandværket

Beredskabsplan

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

4.2): Større driftsforstyrrelser 3.2.4): Handlingsplan ved stoppet behandlingsanlæg.

Beredskabsplan

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

4.3): Truet forsyningsituation

3.2.6 og 3.3.1.+2.): Handlingsplan ved forurening af boringer/ledninger.

Alarm modtages - registreres	Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang.	Ansvarlig
Minimer skaden	Sluk for pumpen til boringen Besigtig boringen	Vandværkspasser
Tilkald assistance	Ved mistanke om akut forurening: Kald 112 – oplys skadested og tlf.nr. Forureningen anmeldes til den kommunale myndighed, beredskabschefen og vandværksformanden.	
Stop udpumpningen	Afbryd om muligt forbindelsen mellem råvandsbassiner Filterpumpen stoppes Stop udpumpning af forurennet vand.	
Sikr området	Afspær området til beredskabet når frem. Sørg for information til naboer om risici.	Vandværkspasser
Vurdering af forsyningsituationen	Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?)	Koordinationsgruppen ⁴
Øjeblikkelig oprydning	Beredskabet tager over	Koordinationsgruppen ¹

⁴ Hvem i gruppen er ansvarlig for det videre forløb!

Information	Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen	Koordinationsgruppen1
Endelig oprensning og klargøring	Efter førsteindsatsen overdrages det videre arbejde til kvalificeret virksomhed.	Koordinationsgruppen1
Opsamling	Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse – stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.	Koordinationsgruppen1
Ændret praksis	Nye erfaringer medfører ændringer – hvilke?	Bestyrelsen/ Vandværket

Beredskabsplan**Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.****4.3):Truet forsyningssituation****3.3.3: Handlingsplan ved uheld med kemikalietransport.**

Tilkald assistance	Kald 112 – oplys skadested og hvad der sket. Oplys lokalitet og skadesomfang.	Ansvarlig
Skadens omfang	Er der fare for at kemikaliet kan komme i berøring med drikkevandet	Vandværkspasser
Sikre området	Hold sikker afstand fra uheldsstedet indtil det vides hvor farligt kemikaliet er	Vandværkspasser
Stop indpumpningen	Stop for indpumpningen fra berørte borer og råvandsbassiner	Vandværkspasser
Oprydning	Beredskabet tager over	Koordinationsgruppen
Information	Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen	Koordinationsgruppen
Opsamling	Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse – stedsangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.	Koordinationsgruppen

4.3): Truet forsyningssituation

3.3.5.): Handlingsplan brand og eksplosion.

Alarm modtages - registreres	Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer. Spørg til lokalitet og skadesomfang.	Ansvarlig
Tilkald assistance	Kald 112 – oplys skadested og tlf.nr. og kontakt bestyrelsesformand	Vandværkspasser/administrator
Minimer skaden	Hvis det er muligt - uden personskaade: Sluk for strømmen. Påbegynd brandslukning. (placering)	Vandværkspasser/administrator
Eksplosionsfare	Hvis det er muligt, så fjern gasflasker mv. - Informer beredskabet.	Vandværkspasser/administrator
Sikr området	Afspær området til brandvæsenet når frem. Sørg for information til naboer.	Vandværkspasser/administrator
Indledende arbejder	Etabler eventuelt el-nødforsyning, midlertidig installation mv.	Vandværkspasser/administrator
Slukning	Beredskabet tager over	
Vurdering af forsyningssituationen ved forurening og stop	Hvilke løsningsmuligheder? Hvem har ansvaret for det videre forløb? Er sikkerheden i orden? Økonomi (hvem betaler hvad?)	Koordinationsgruppen1
Vandforsyning	fra nabovandværk via tankvogn, beholdere	Koordinationsgruppen1
Elforsyning	fra egen nødforsyning fra Beredskabet	Koordinationsgruppen1
Regelmæssig information til aftagerne	Telefonisk til udsatte forbrugere. Hjemmesiden. Skiltning ved færdselsårer. Husstandsomdeling / brev Pressen	Vandværket
Udbedring af skader		Vandværket

Opsamling	Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse – stedangivelse - tid og initialer. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.	
-----------	--	--

Beredskabsplan

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

4.4 Kriesituation

3.3.4 og 3.4.): Handlingsplan i kriesituation

Alarm modtages - registreres	Noter tidspunktet og hvorfra meldingen kom. Noter navn, adresse og telefonnummer.	Ansvarlig

Tilkald assistance	Kald politi 112	Vandværkspasser Bestyrelse
Kontrol	Undersøg, om der har været adgang til: Vandværk Boringer Brandstandere	Vandværkspasser
Handling vurderes	Ved mistanke om forurening lukkes vandværk ned øjeblikkeligt. Derefter kontaktes kommunal myndighed/beredskab for videre vurdering.	Vandværkspasser Koordinations-gruppe1
Information	Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne Telefonisk til udsatte forbrugere, Hjemmesiden, Skiltning ved færdselsårer, Husstandsomdeling / brev, Pressen	Vandværkspasser Bestyrelse
Videre forløb	Beredskabschef/kommunal myndighed bestemmer videre forløb sammen i koordinationsgruppen	Koordinations-gruppe1
	Der forberedes evt. skylning af tanke ledningsnet og analysetagning – inden opstart af udpumpning igen.	Vandværkspasser Bestyrelse
Opsamling og evaluering	Hele forløbet noteres på et rapportblad, der indeholder: Beskrivelse – stedangivelse - tid og initialer. Skal gældende praksis ændres?	Vandværkspasser / Bestyrelsen

Beredskabsplan**Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.****Kapitel 5:****Afrapportering af handlingsforløb:**

Handler	Tid	Hvem
Alarm indgået: Hvordan, hvornår og hvem?		
Afhjælpning startet: Hvordan, hvornår og hvem?		

Beredskabsplan

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

Kapitel 6): Kogepåbud/kogeanbefaling:

6.1): Kogepåbud

Fra 'Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre:

Betegnelsen "kogeanbefaling" anvendes i vejledningen i stedet for "kogepåbud", idet et kogepåbud ikke kan kontrolleres, og overtrædelsen af et meddelt kogepåbud ikke kan medføre sanktioner.

Tilsynsmyndigheden vil dog stadig udstede et påbud til et vandværk eller anden ejer af et vandforsyningsanlæg om f.eks. at meddele sine forbrugere, at drikkevandet skal koges, idet vandværket/ejeren da overfor tilsynsmyndigheden skal dokumentere at have opfyldt påbuddet.

Normalproceduren ved bakteriologiske problemer som medfører 'kogepåbud' i korthed som følger:

Der konstateres bakteriologisk forurening i en 'vægtklasse' som kan medføre sundhedsrisiko, enten af vandværket eller af det kommunale tilsyn.

Den part, der først konstaterer forureningen, kontakter den anden part.

Det videre forløb aftales efter at kommunen har haft kontakt til Embedslægen.

Kommunen udsteder et påbud til vandværket om at vandværket skal orientere forbrugerne om at vandet skal koges inden brug (= den vedlagte kogeanbefaling) indtil vandværket har løst problemet.

Vandværket orienterer forbrugerne, herunder særligt følsomme grupper som institutioner og levnedsmiddelproducenter.

Kommunen fremsender kopi af kogepåbuddet til Embedslægen og Fødevarerregionen.

Kommunen annoncerer kogeanbefalingen på nettet.

Vandværket foretager de fornødne afhjælpende skridt og skaffer dokumentation for, at problemet er løst.

Kommunen ophæver efter samråd med Embedslægen påbuddet om kogeanbefaling.

Kommunen annoncerer ophævelsen på internettet og vandværket orienterer forbrugerne om at alt er fint igen.

Beredskabsplan

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

6.2): Kogevejledning:

Kogevejledning:

Vand til drikkebrug og madlavning opvarmes til 100 °C i mindst 2 minutter. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Varmt vand fra kaffe- og temaskiner er ikke anvendeligt fordi vandet sjældent når en temperatur på 100 °C i 2 minutter.

Hvis vandet ikke afgiver smag eller lugt til fødevarerne kan det anvendes til kogning af kartofler, spaghetti og lignende.

Vandet kan anvendes ved maskinvask ved en temperatur på mindst 60 °C.

Vandet kan bruges til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at børn ikke drikker af vandet.


Vandet må ikke bruges til opvask i hånden eller almindelige opvaskemaskiner. Opvaskemaskiner der ved sluts skyl opnår en temperatur på mindst 80 °C kan anvendes.

Vandet må ikke benyttes til skylning af salat og rå grøntsager.

Vandet må ikke benyttes til tandbørstning, eller rensning af proteser.


Kapitel 7: 7.1): Vandværket

Planskitse over værket

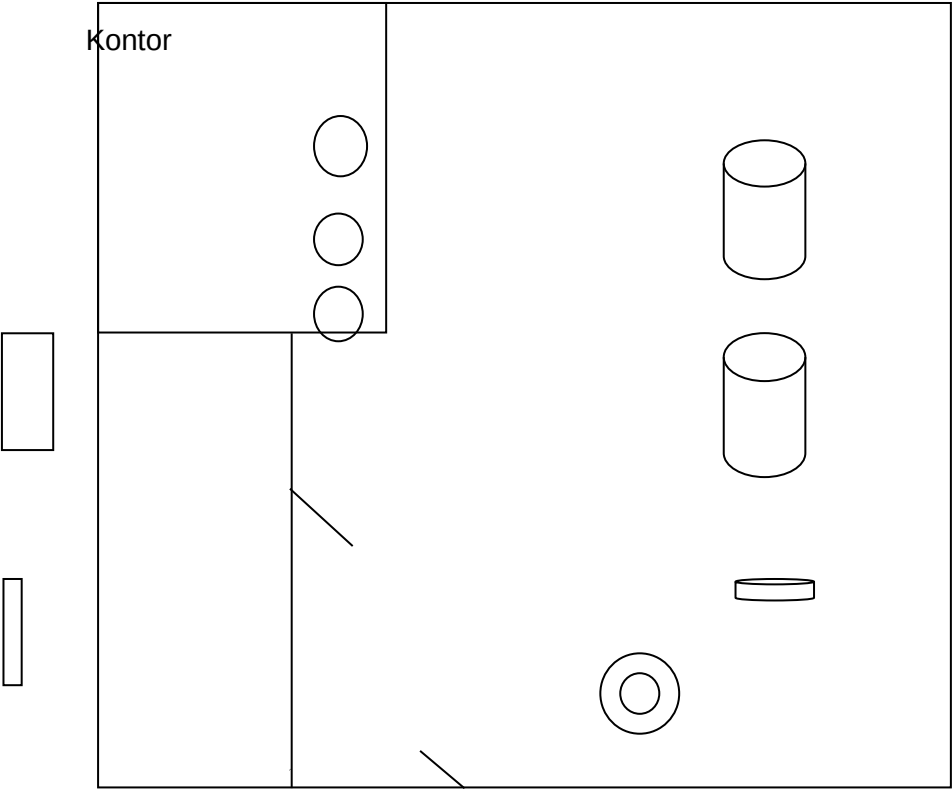

Værket

Vandværket har et lille kontor, hvor vores edb, telefon og printer står på skrivebordet.

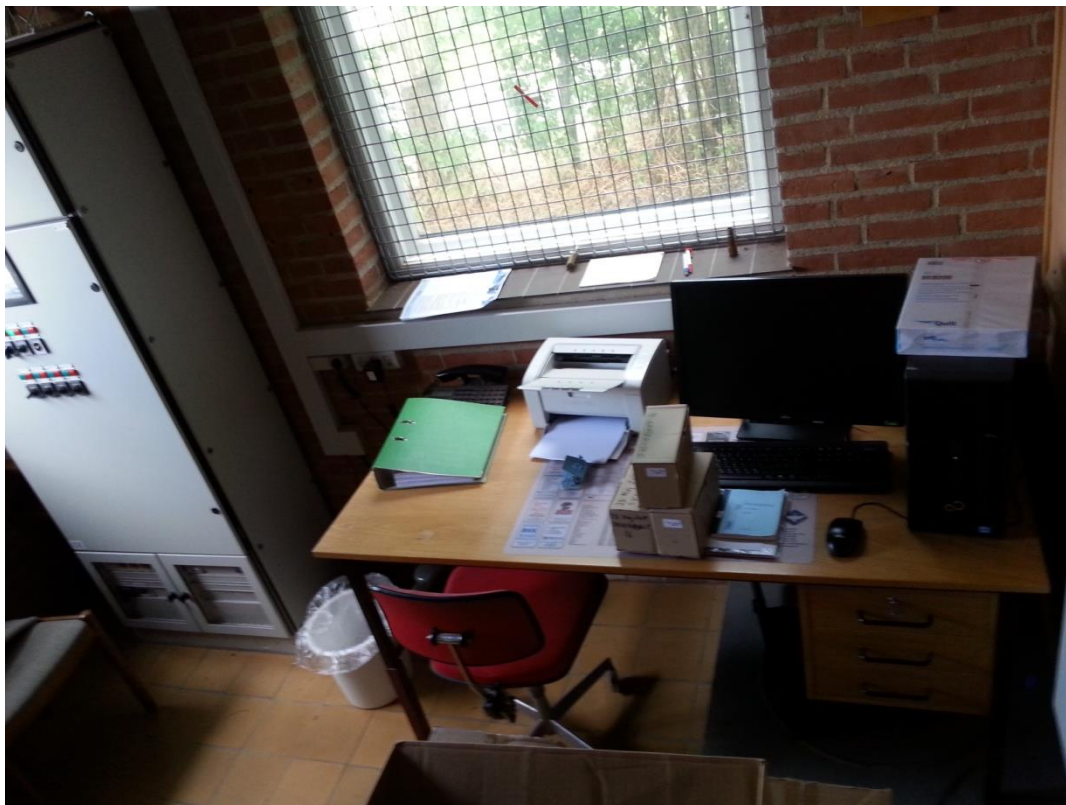

Desuden er der vores styretavle, der elektronisk styrer indpumpning af vand fra vor vore borer (boring 3, og boring 1, begge beliggende på Nederste linievej, se senere nærmere beskrivelse) se styretavlen på næste side

Styretavlen



Dette er displayet til styretavlen, hvilket vi også kan se på vores computerskærm. På displayet kan man se alt, hvad vores vandværk laver. Skærmen er en touchskærm og du kan på de respektive overskrifter se filtre, boringer, rentvandstank og alarmer.

Der er en knap til alarmer, som kan ses på næste side, og hvis der er en alarm, skal der ringes til Danwatec på telefon 20 62 7350. De kan afhjælpe, hvis det er alvorligt. Hvis en skylning går galt er det ikke så alvorligt, men hvis rentvandstanken er lav vandstand, er det et alvorligt problem, eller hvis pumperne ikke virker.



Når man kommer ind på værket er vore 2 filtre til højre. Det er Silhorko, der passer vore filtre. Der er et filter til at rense vandet vi pumper ind. Denne proces sker ved hjælp af småsten og sand og kalk. Det er hovedsageligt for okker, der renses, men andre metaller renses der også for.



Til højre for filtrene står kompressoren, der sørger for at der bliver skyllet og iltet råvandet.

Nede i gulvet ligger vores rentvandstank, der skal stå på en højde mellem 2,10 og 2,20 meter. Dette kan aflæses på styringstavlen under oversigt. Se efter pilen på tidligere billede med styretavlen.





Nedgang til rentvandstank.

Denne indeholder det vand, som vi pumper, og har rensset gennem vore filtre, som ligger der og venter på, at blive pumpet ud til vore andelshavere. Den indeholder ca. 100 m³, som er nok til mindst 1 døgns forbrug til andelshaverne.

Til venstre for døren er der så vore 3 pumper, der pumper vand ud til vore andelshavere.

De arbejder på den måde, at der er 2 pumper, der pumper og 1 pumpe hviler. Der er et min 3,1 bar og max 3,3 bar på pumpernes tryk, hvilket kan aflæses på displayet øverst på pumperne, vist med pil på billedet nedenunder. Hvis de ikke lyser, skal Flygt pumper kontaktes, se tlf liste.



Flygt pumper

Beredskabsplan

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a.

Vores boringer er følgende: Vi har 2 råvandsboringer Boring 3, der er fra 2013, der ligger på Nederste Linievej mellem nr 1. og 3. Der er hus på begge boringer.



Koordinaterne: (UTM) 708.628,56,6.143.687,98 DGU nr 313.811

Nøgle samme til vandværket.

Boring 1, som er fra 2012, ligger på Nederste Linievej ved nr 5.



Koordinater: (UTM) 709.086,6.143.677 DGU nr 213.782

Blandingsforholdet mellem de 2 boringer skal 80 % fra boring 3 og 20 % fra boring 1.

FORSYNINGSSOMRÅDE:

Vandværkets forsyningsområde ligger indenfor Strandvejen, Nederste Linievej, Strøby Lille, Garderhøjen og Kystvejen.

AKUT AFBRYDELSE AF VANDLEVERANCE TIL FORBRUGEREN:

Skru alle kanpper på førømtalte styretavle på nul.

NØDFORSYNINGEN:

Vandværket har en nødforsyning til Strøby Egede Vandværk, hvis vandforsyningen skulle lukkes.

Nødforsyningen ligger på Strandvejen overfor nr 16, og der skal bruges en særlig nøgle, som ligger på Vandværket, til at åbne med.

Der er kort og tegninger over stophaner og samtlige andelshaveres vandmålere, tilligemed vandledninger og alle tilkoblinger herfra til beboerne, på kontoret på værket.



